



# TOZ

3~50Hz 400/230V TN-S  
Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania

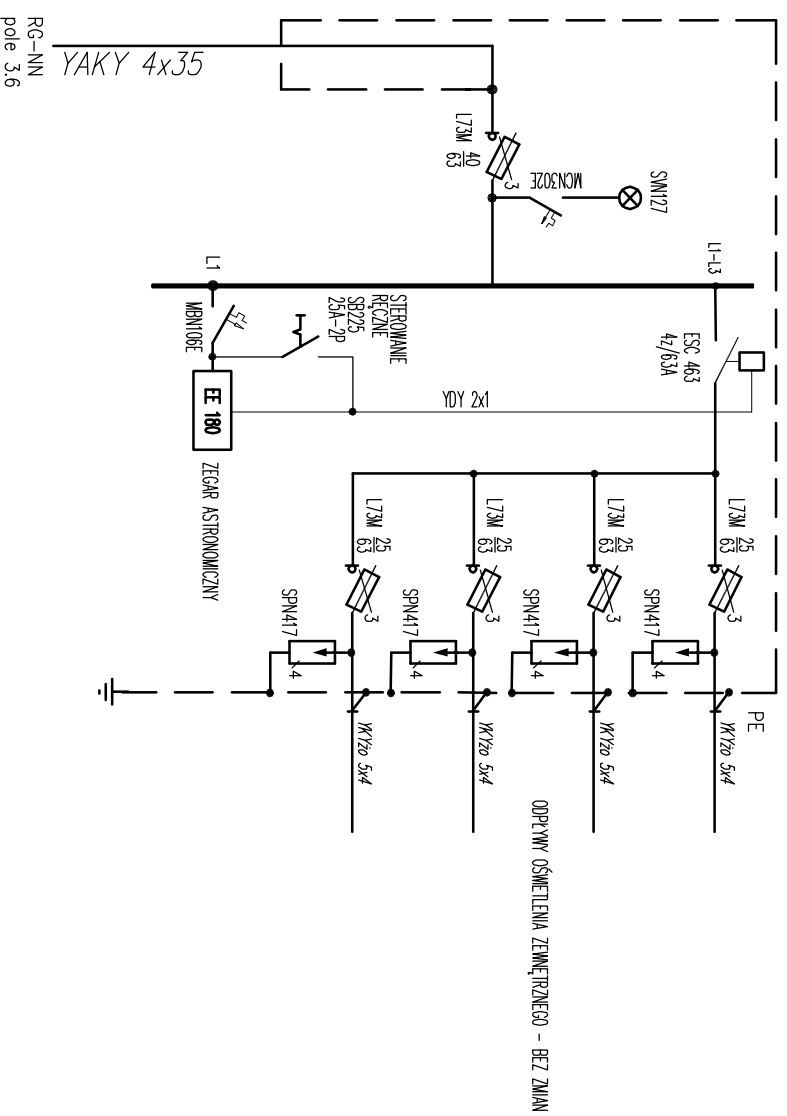

TABLICA OŚWIETLENIA ZEWN.  
TOZ

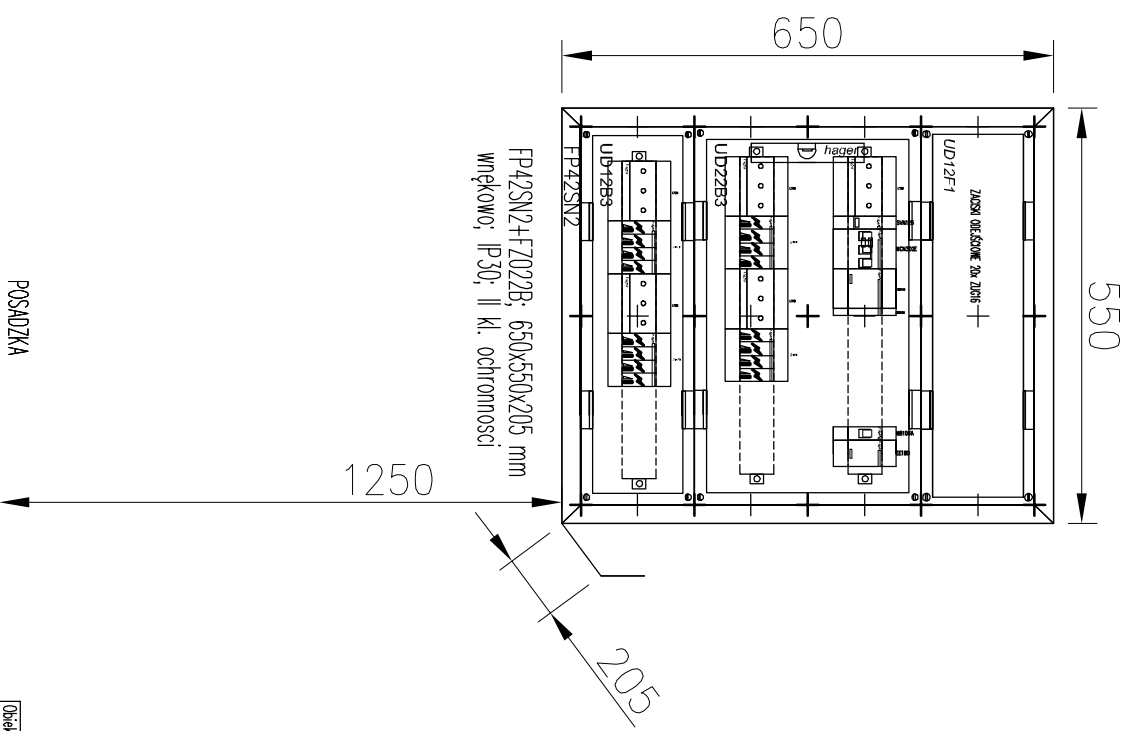

POSAZDKA

Objekt	MODERNIZACJA URZĄDZEŃ STACJI TRANSFORMATOROWEJ ZASILAJĄCEJ SZPITAL W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NR BBZ 30757		
Investor	ZESPÓŁ OPIEKI ZRDOWOTNEJ 34-200 SUCHA BESKIDZKA UL. SZPITALNA 22		
Biuro	ELEKTRYKA		Data 09.2018
Faza	PROJEKT BUDOWLANY	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	
Sprawdzający	inż. Antoni Staboń	435/87	
Treść rysunku	SZPITAL SUCHA BESKIDZKA. TABLICA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO STAN PROJEKTOWANY		Nr rys. E-8
LINIA:	Skala:		Skala:

**UWAGA:**  
Kosztorys wyznaczył na budowie!  
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.